


Indicador Salida de Resultados del Laboratorio

No Cumple: 0.8 %

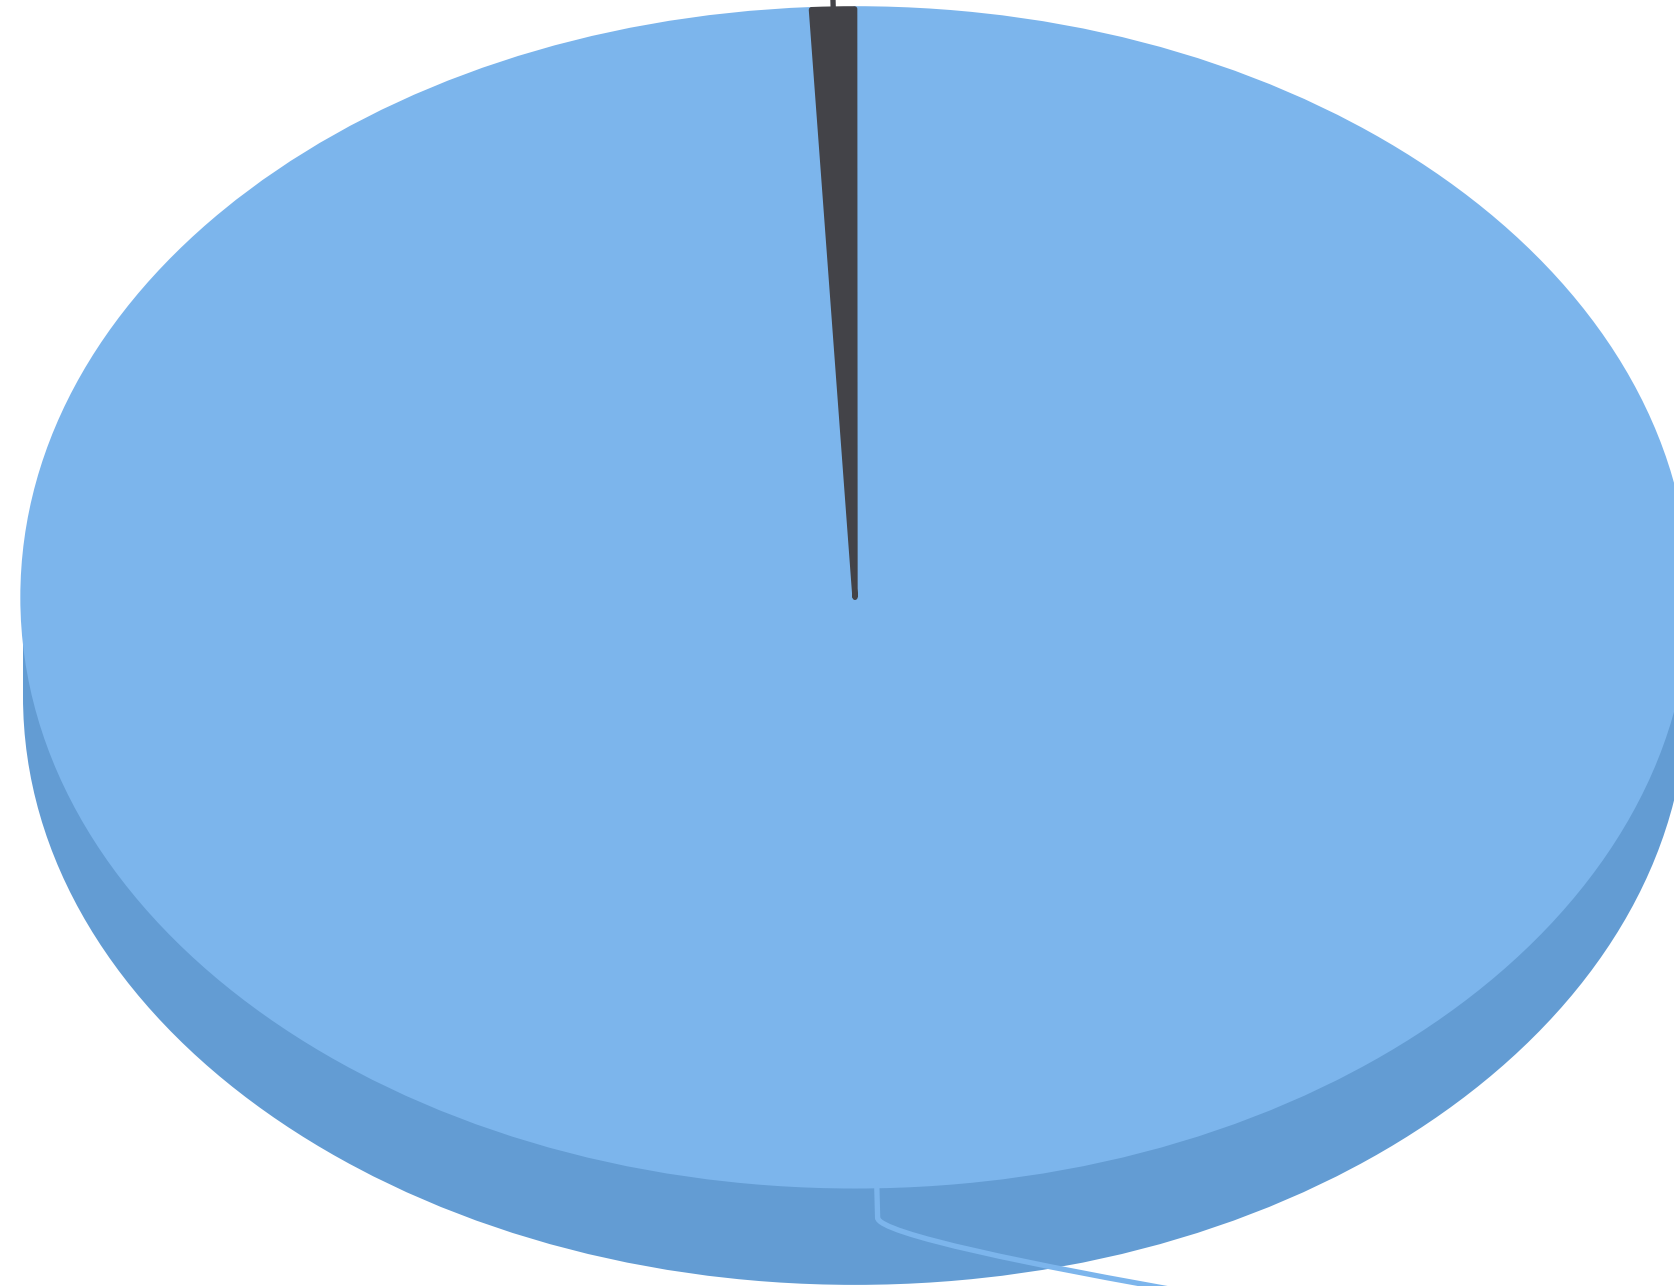

Si Cumple: 99.2 %