


# Indicador Salida de Resultados del Laboratorio

**No Cumple: 5.6 %**

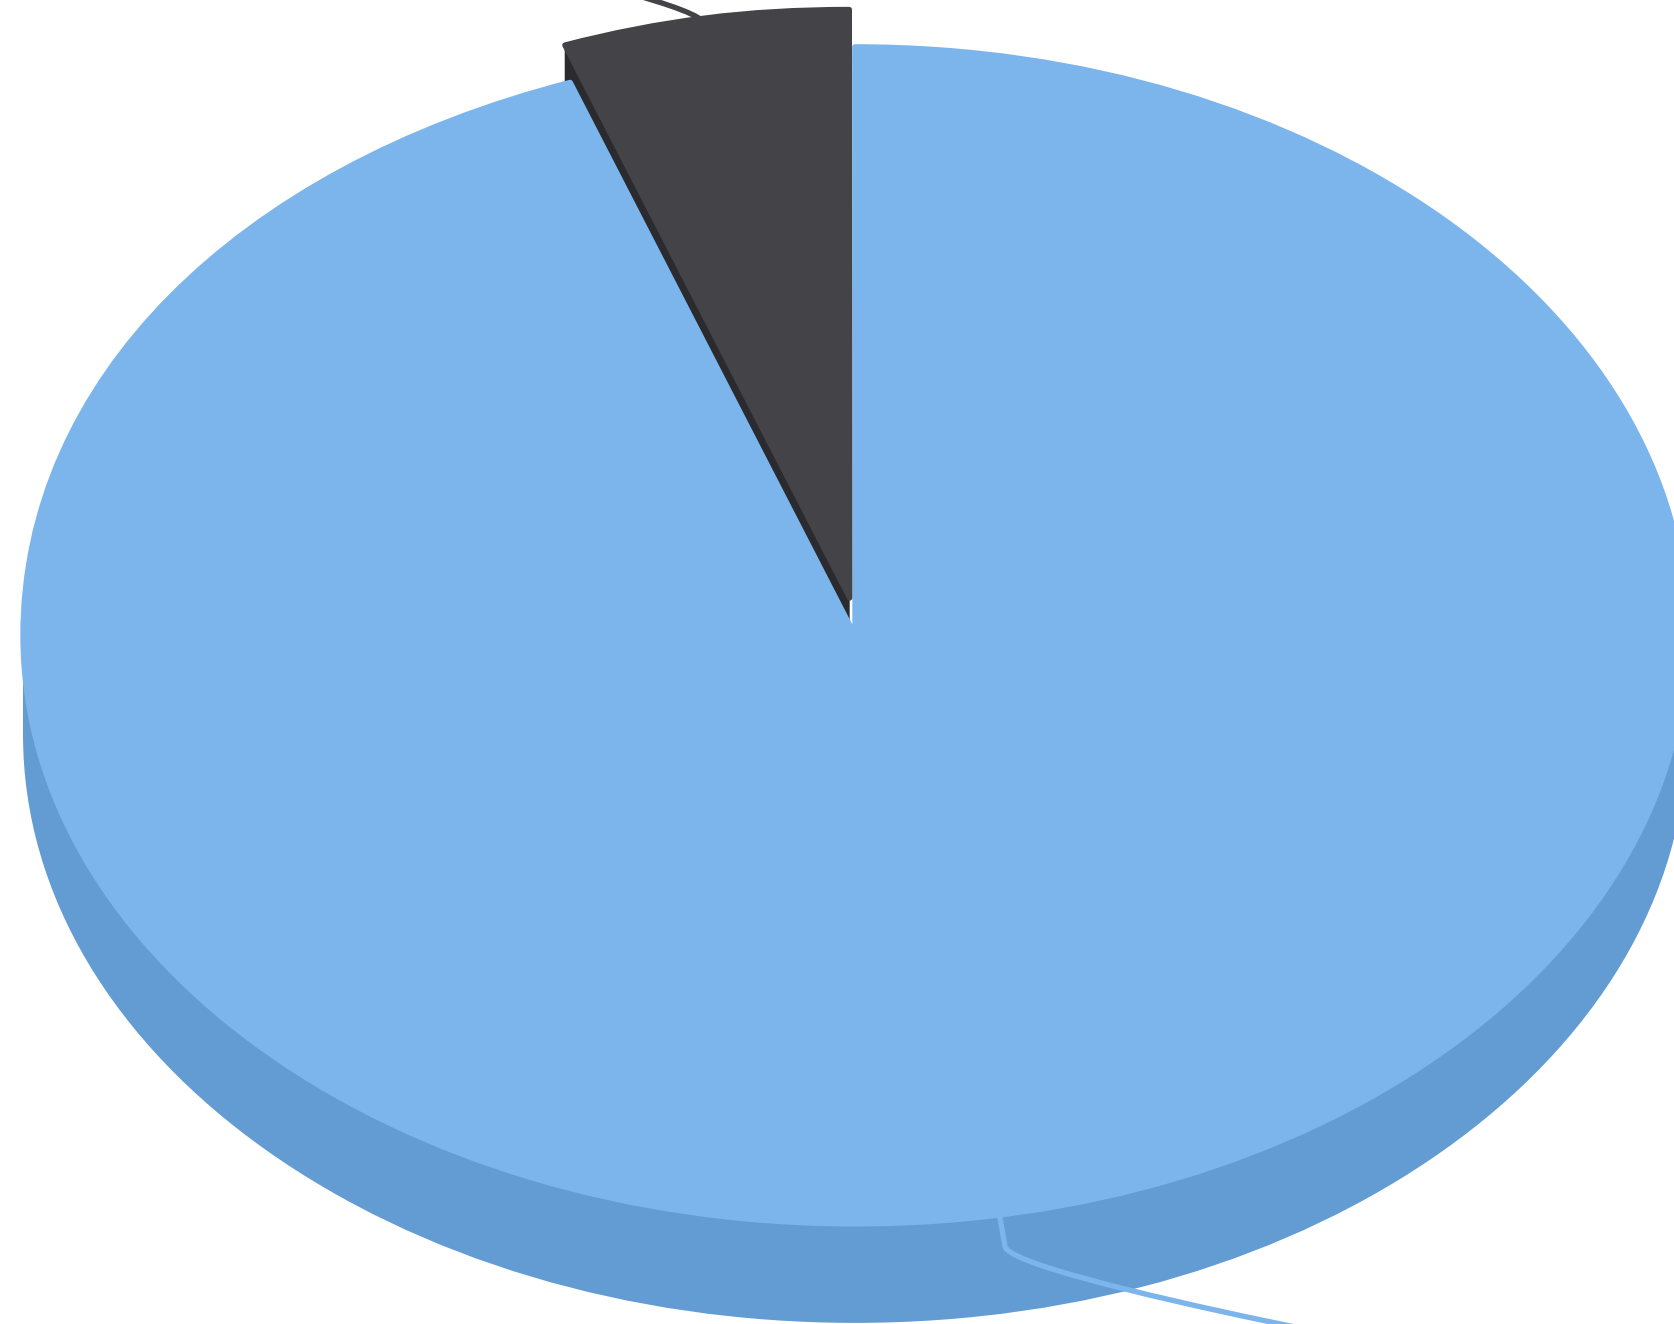

**Si Cumple: 94.4 %**